※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA (2011.03.005) 2015.10.005



部番	部品名	個数	材質	摘要
7	端子箱	1	ADC(アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装(緑)
8	取付け脚	1	SS(圧延鋼材)	メラミン焼付塗装(白)
9	安定器ケース	1	AlP(アルミニウム)	メラミン焼付塗装(白)
10	ランプ保護カバー	2	硬質ガラス	透明

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	2	ADC(アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装(白)
2	反射板	1	SUS(ステンレス鋼) t0.6	メラミン焼付塗装(白)
3	ソケットキャップ	4	ADC(アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装(白)
4	ソケットホルダ	4	ADC(アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装(白)
5	吊下げパイプ	2	STPG(炭素鋼鋼管)	メラミン焼付塗装(白)
6	フランジ	1	ADC(アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装(白)

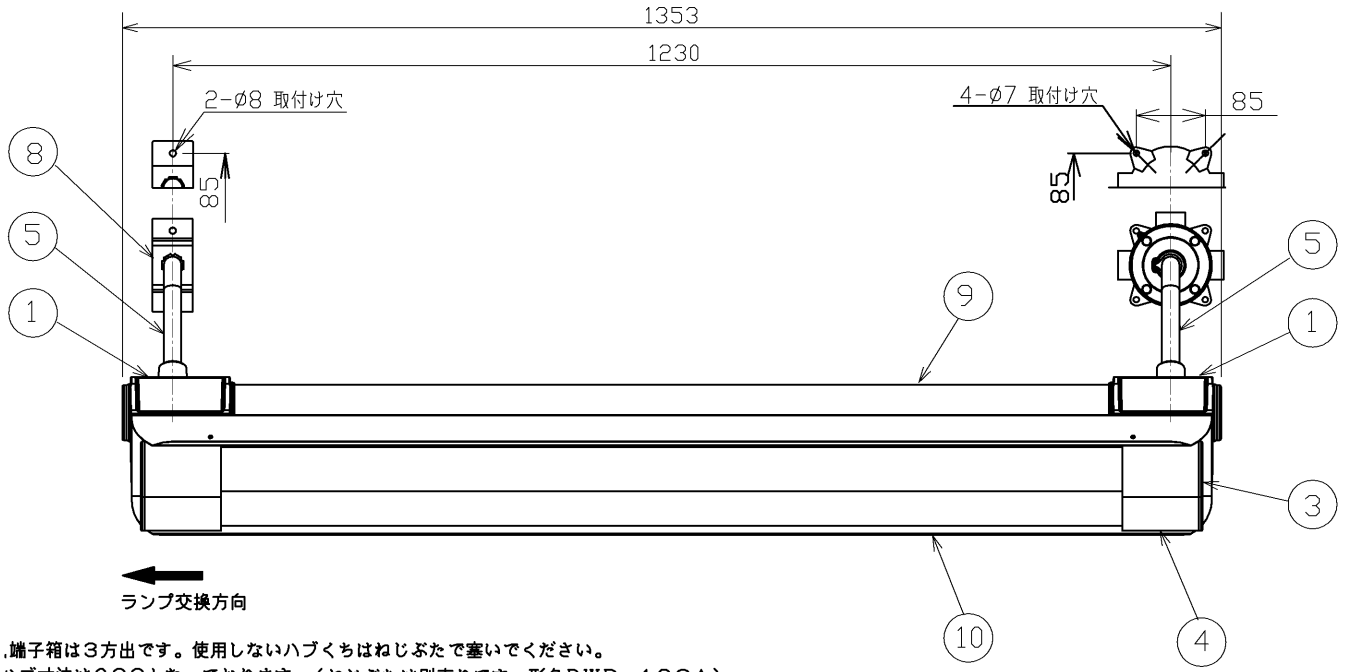

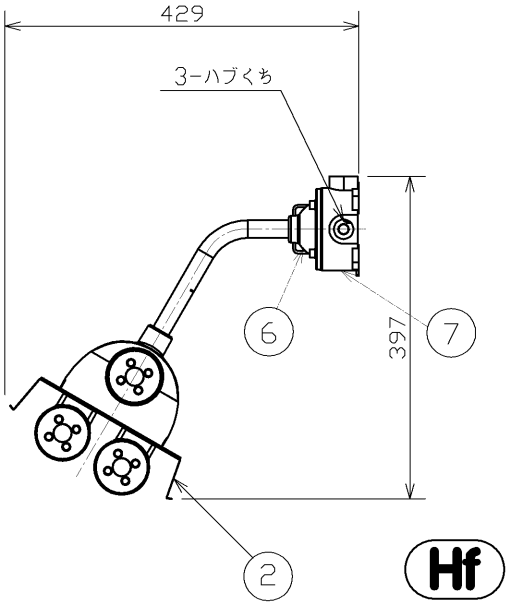

Hf

注）1.端子箱は3方出です。使用しないハブくちはねじぶたで塞いでください。
ハブ寸法はG22となっております。(ねじぶたは別売りです。形名DWB-102A)
2.高周波点灯専用蛍光ランプ "メロウライン" (FHF32)推奨器具です。
(高出力点灯です。)
3.ランプ交換は片側のソケットキャップをはずしてから行いますので、
器具の端部から1500mm以上の余裕を設けてください。
壁などの障害物にぶつかりランプ交換ができなくなります。

適合ランプ	定格光束(lm)
FHF32	4,950
FLR40S/36	3,750
FLR40S	3,600
FL40SS/37	3,875
FL40S	3,875

型式検定合格番号：
第TC19404号
防爆構造記号：ExedIIB+H²T6
容器の保護等級：IP65

⚠安全に関するご注意

- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合)の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合)の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
D種(第三種)接地工事
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合)の原因となります。
- 防塵仕様には適合しておりません。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)
100-242	PA	17.7

承認	担当
辻	冨山
単位 mm	第三角法

形名	BFE4252-22BL-PA9 電子式
品名	東芝耐圧防爆形蛍光灯器具 FHF32×2
図番	AA2011-00235-03

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)